

# FERMETURE DE ROUTE


Sion, le 17.08.2023 / JLE





RC 53 Bramois – St-Martin – La Crête

Creux de Nax

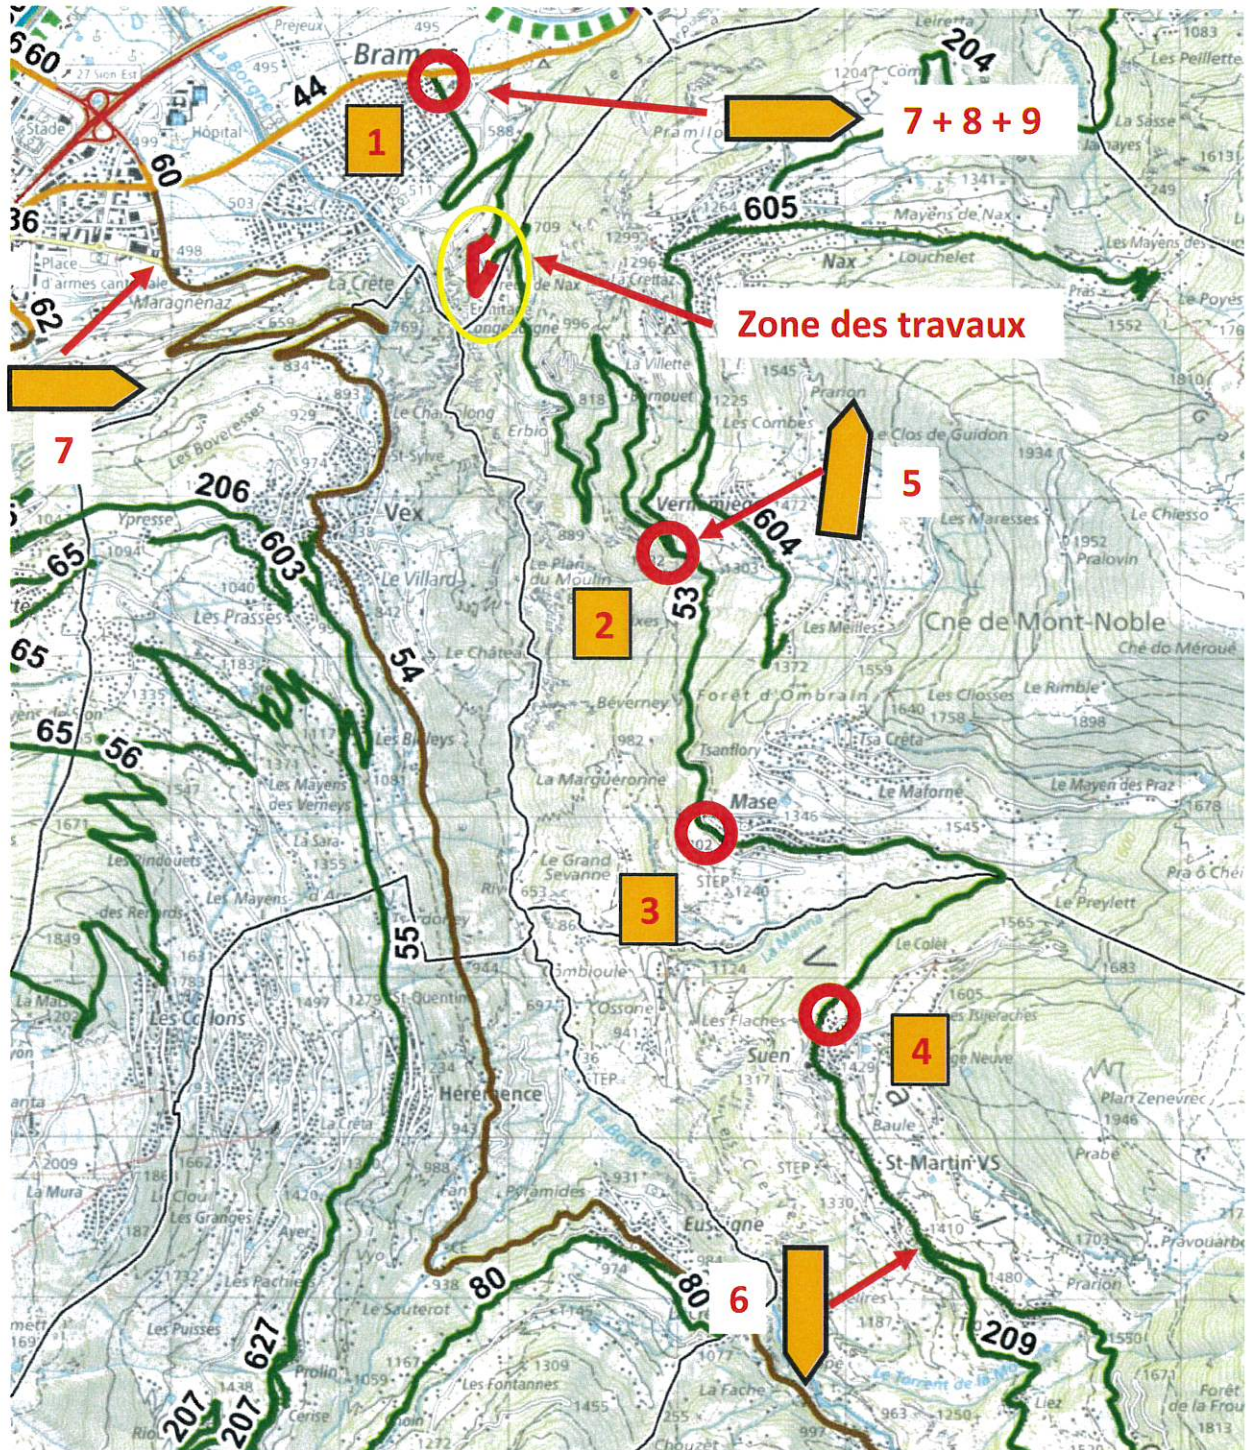PR20 +810 au PR30 +470




## SITUATION GENERALE

-  Panneau d'information
-  Flèche de déviation

**FERMETURE DE ROUTE**  
du lundi 4 septembre 2023 à  
8h00 au vendredi 15  
septembre 2023 à 17h00



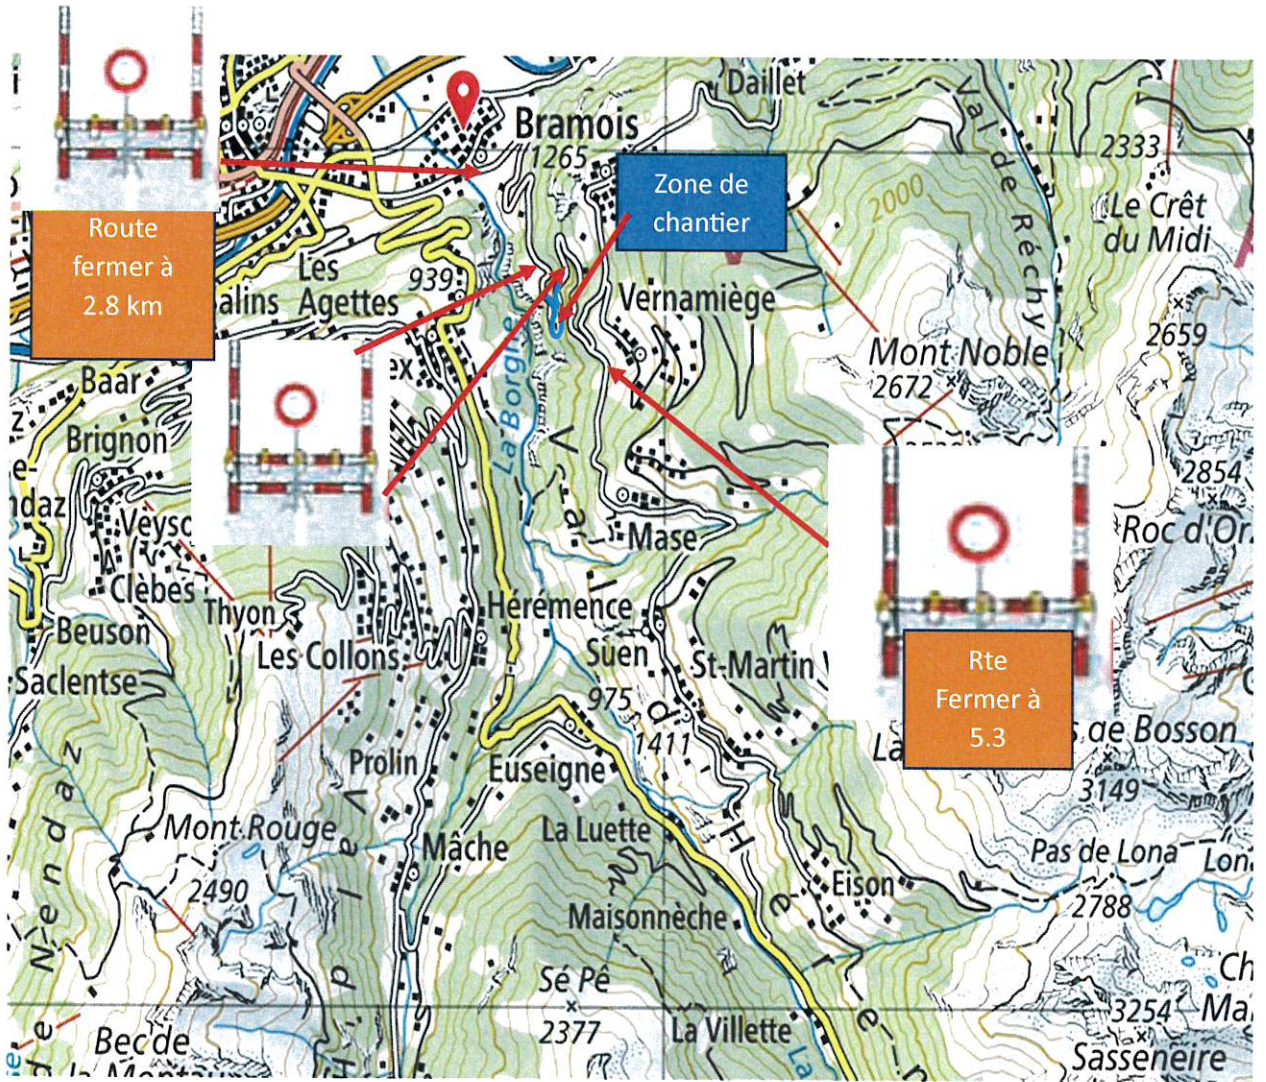



Epiney Construction SA  
Route de Salquenen 18  
3960 Sierre

027/455.85.55

<b>Complément à l'autorisation de pose de signalisation de chantier</b>		<b>Réf : 7414 - 2023</b>
Autorisation de base	: 5158 - 2023	
Localité, commune	: Sion, Mont-Noble, Sion	
<b>Complément</b>	<b>: Figures ou signalisations complémentaires</b>	
Date du/au	: 04.09.2023 au 15.09.2023	
Route	: Bramois - St Martin - La Crête Chemin de la Carrière, Chemin du Creux-de-Nax, Route du Mont Noble	
Figures, signalisation complémentaires	: 19B	
Obligations	: Si interdiction aux piétons : pose de signaux OSR 2.15 et mise en place d'un cheminement piétons sécurisé avec indicateur de déviation OSR 4.34.1 contenant le pictogramme piétons (dépôt d'une demande complémentaire sur SICCHAN). Si piétons autorisés: mise en place d'un cheminement sécurisé (protéger par un lattage). Masquer les signaux contradictoires. Si début du chantier non attenant à l'intersection, compléter la fig. 19 par signaux 2.01 + plaque complémentaire de distance + indicateur de direction aux carrefours précédents le chantier. Les indicateurs de direction pour la déviation seront mis en place dès le début de la déviation et jusqu'à la fin et ce pour les 2 sens de circulation. Rajouter les plaques complémentaires « Chantier excepté » ou « Riverains autorisés » (si nécessaire) sous les signaux OSR 2.01 au droit du chantier.	

Ce complément doit respecter les conditions définies dans l'autorisation de base.

Ne font foi que les autorisations/compléments de pose de signalisation de chantier émis par la CCSR.

**Alfred Squaratti**  
Président


Sion, le 23 août 2023

**Frais de décision**

Emoluments	Fr.	200.-
Timbre santé	Fr.	8.-
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>208.-</b>

Annexe 7414



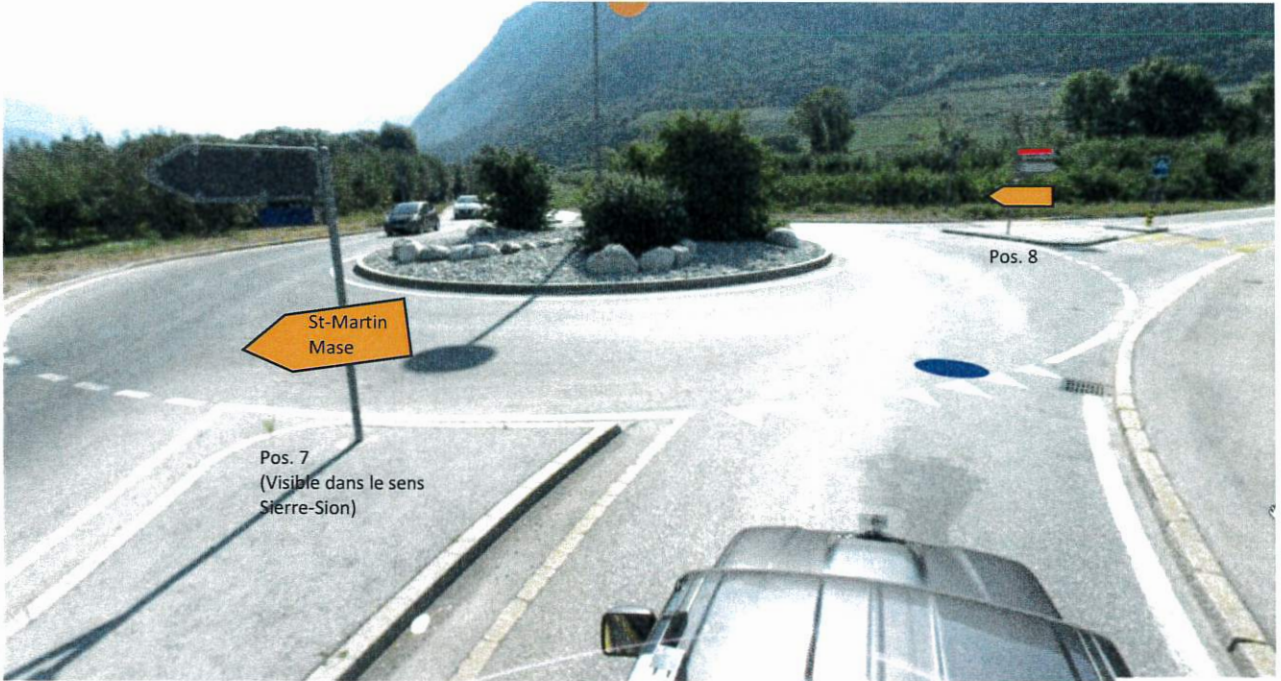



## RC 53 – Fermeture Creux de Nax

Fléchage de déviation au giratoire RC 44 - RC 53

